

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Читинскому, Карымскому районам
673300, Забайкальский край, п.г.т. Карымское, ул. Красноармейская, 4 каб.2

673300, Забайкальский край
п.г.т. Карымское

«26» января 2021 г.
(дата составления акта)
«09» ч «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
N 1

По адресу: Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1 от 13 января 2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Читинскому, Карымскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Дугарова Айдара Аюровича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» п. Карымское» (объект категории чрезвычайно высокого риска)
(наименование юридического лица и фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » января 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Читинскому, Карымскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного контроля или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Татьяна Валентиновна,
13.01.2021 года в 16 часов 20 минут. V
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Устюшенко Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела- заместитель главного государственного инспектора по Читинскому, Карымскому районам по пожарному надзору


Машукова Ольга Шамильевна - государственный инспектор по Читинскому, Карымскому районам по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Татьяна Валентиновна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Заведующий

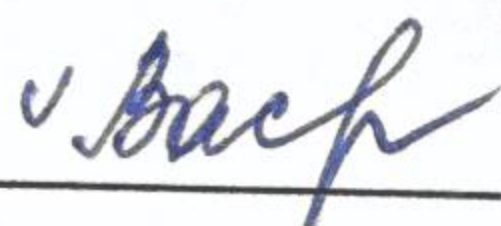

(Т.В. Васильева)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	На объекте отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты строительных конструкций (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
2.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
3.	Руководителем организации не обеспечено 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.


4.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
6	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
7.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (На объекте установлены 6 огнетушителей ОП-3 с модельным очагом пожара 1А, должно быть 2А) (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	п. 60, 397 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.

8.	Огнетушители, размещенные в коридоре на 1 этаже расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (здание МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское»)	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Т.В.
----	--	--	---

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **Запись в журнал учета проверок внесена**

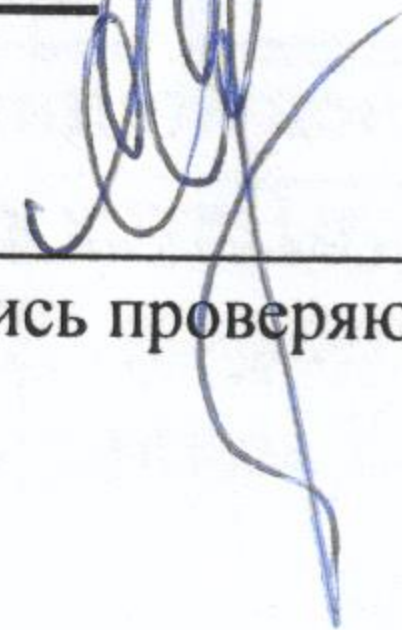
 (А.С. Устюшенко)
(подпись проверяющего)

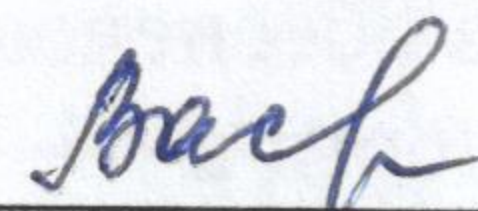✓  (Т.В. Васильева)
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: **проверочный лист (приложение №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018) от 26.01.2021 года**

Подписи лиц, проводивших проверку:

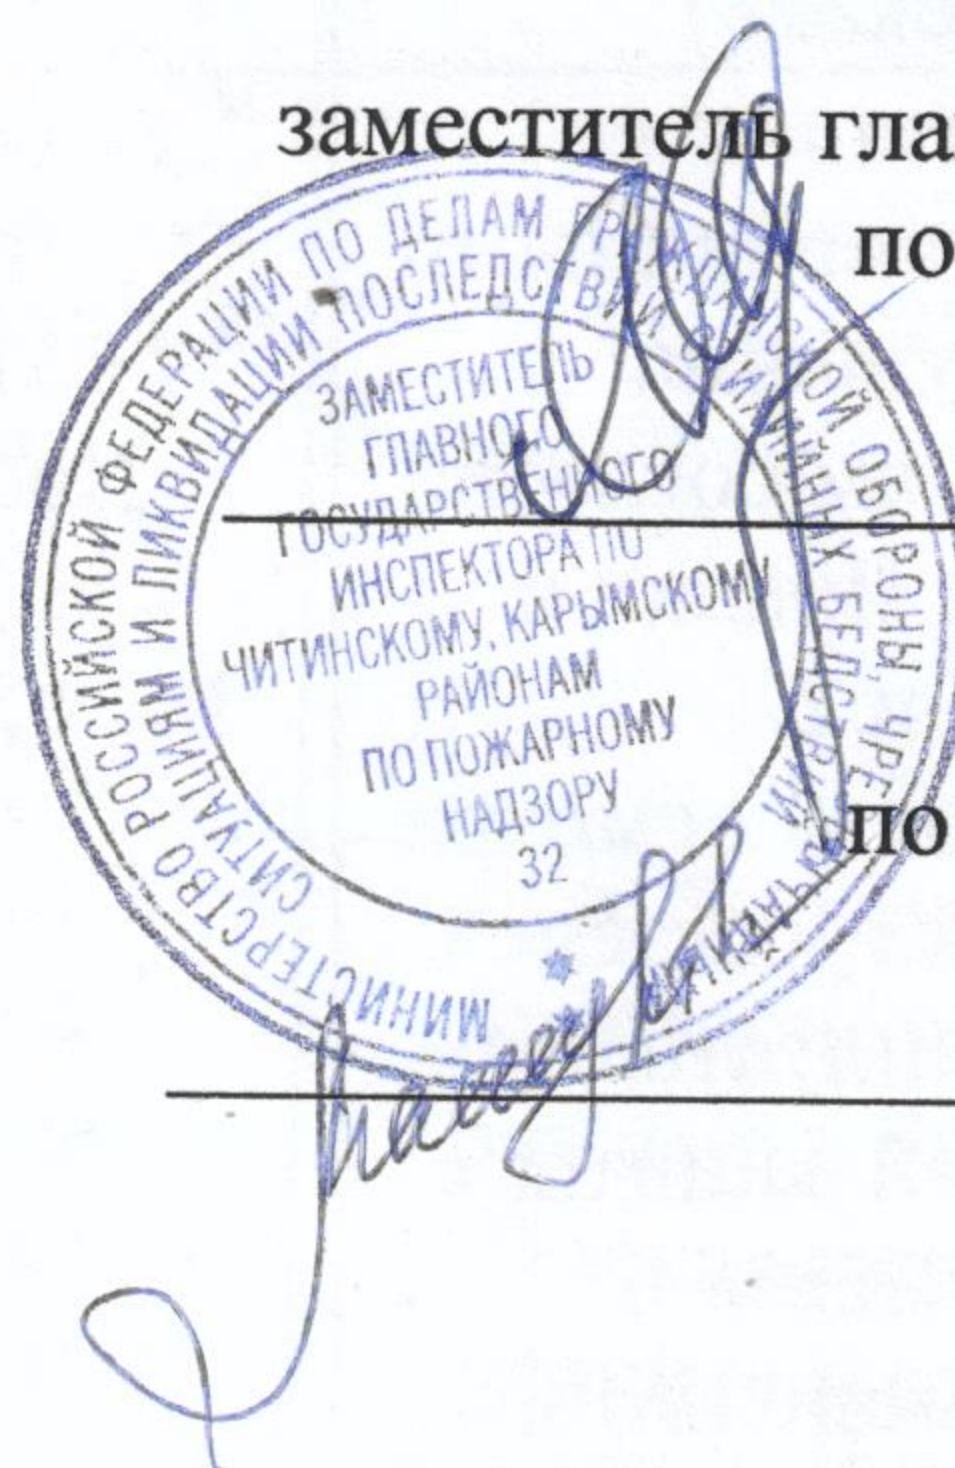

Заместитель начальника отдела –
заместитель главного государственного инспектора
по Читинскому, Карымскому районам
по пожарному надзору
Устюшенко Алексей Сергеевич

Государственный инспектор
по Читинскому, Карымскому районам
по пожарному надзору
Машукова Ольга Шамильевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Заведующий МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» Васильева Татьяна Валентиновна** (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» января 2021 г.

✓ 
(подпись)