



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«31» мая 2023 г.

№ 64

п.Агинское
(место выдачи)

Мной, Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (уведомление о проведении профилактического
визита № 75-13-13/ПВ-333-2023 от 04.03.2023) в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661,
ИНН 7508003798, место нахождения: 673300, Забайкальский край, Карымский район,
пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1;

контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», : п.п. 2.5.2, 2.7.2. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»; а именно:

в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальнях помещениях старшей и
подготовительной групп стыки линолеумного покрытия не закрыты, имеют щели, линолеумное
покрытие в некоторых местах имеет заплатки, что не позволяет проводить влажную уборку с
использованием моющих и дезинфекционных растворов.

в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в спальней средней группы 25 кроватей имеют
мягкое ложе, кровати должны иметь твердое ложе.

в нарушение п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20- конструкция окон не обеспечивает
возможность проведения проветривания помещений в любое время года, деревянные рамы на
окнах прогнившие, из-чего отсутствует возможность провести проветривание.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были
нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить в срок до 01.09.2023 г.:**

1. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 провести работы по замене линолеумного
покрытия в спальнях помещениях старшей и подготовительной групп стыки



2. В соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 – обеспечить кроватями, имеющими твердое ложе в количестве 25 штук спальной средней группы;
3. В соответствии требований п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 – принять меры по замене деревянных конструкций окон во всех помещениях, для обеспечения возможности проведения проветривания помещений в любое время года;
4. указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail rpn-abao@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«31» августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Очирова С.О.

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

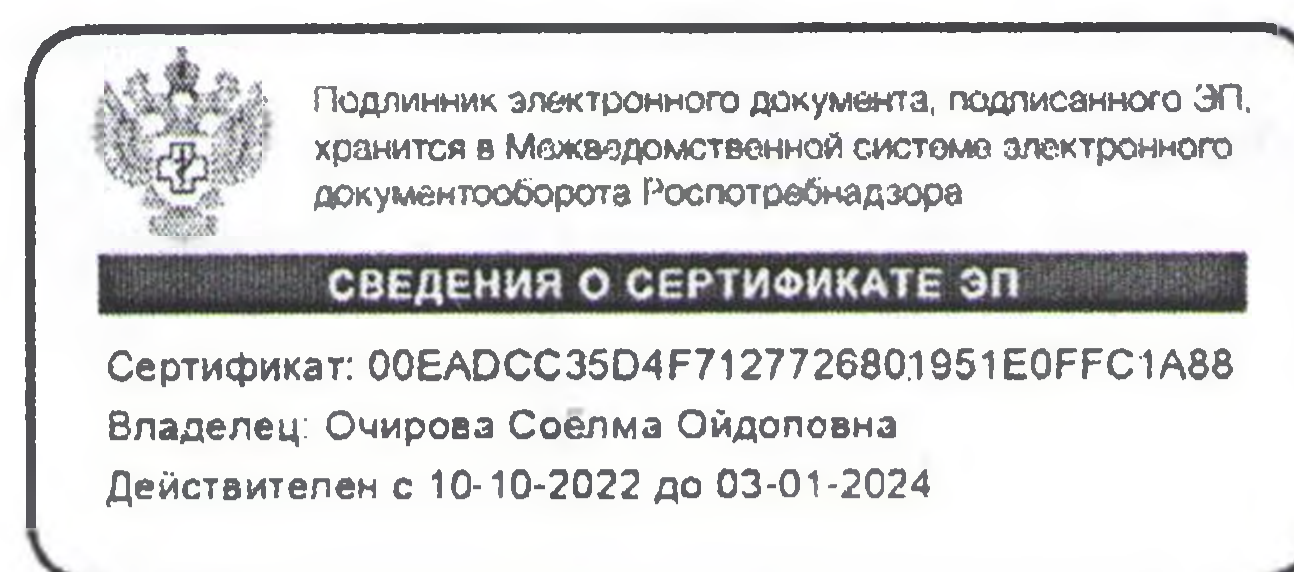

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: mdoukolokol@mail.ru

